



GLAMORIZE

LED

革命

誰でもLED導入が可能に！

IN

シアノ
LED &

NO

シアノ
LED



第1章 施術を行う際の注意点

LEDライト




お客様から 15cm 程度離れたところで LED ライトを照射してください。



施術者は目の保護のためにゴーグルを使用してください。

第1章 施術の流れ

アンダーアイパッチ・LEDアイパッチ

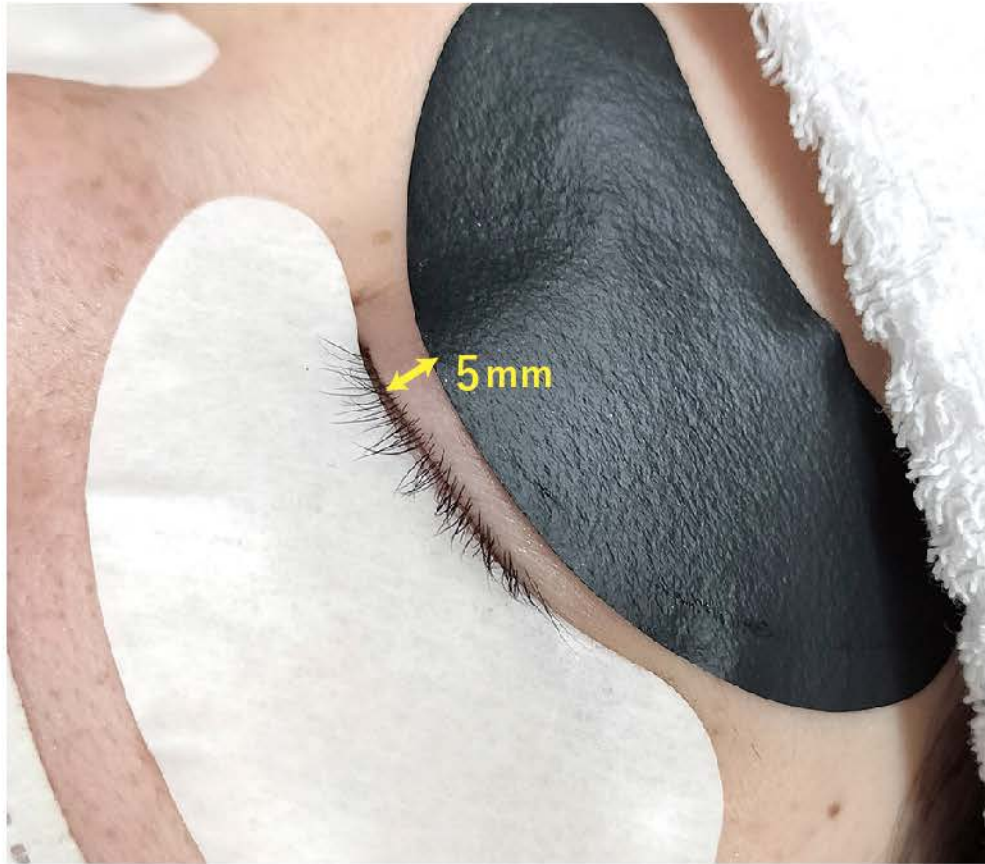

1. 下まつげ保護のために「アンダーアイパッチ」を貼ります。
2. 上まぶた根元から 5mm ほど離れたところに LED アイパッチを貼ります。

※LED アイパッチはお客様の目元をライトの光から守るために必ず貼ってください

※アッパーテープ非推奨

光が目に入るのを防ぐ目的のためです。

第1章 装着手順・前処理（ジェルクリナーの場合）

ポイント

- ジェルクリナーは刷毛で塗布する
- ジェルクリナーの分量に注意
- しっかり拭き取る
- ラッシュブロアーでしっかり乾かす

1



刷毛に両目分の分量
を取る

2

20秒待つ



サーッと塗布します
そのまま 20 秒ほど待
ちます

3

しっかり拭き取る



乾いたコットンを下に
敷き、乾いたマイクロ
ファイバーブラシで
しっかり拭き取ります
最低 2 回行ってくだ
さい

4

しっかり乾かす



ラッシュブロアーで
しっかりと乾かします

乾燥時間（片目分）

INシアノ	3分
NOシアノ	3分

第1章 グルーの準備

グルーの準備 (INシアノの場合)

1. グルーツレイにテフロンシールを貼ります。
2. グルーを出します。



グルーの準備 (NOシアノの場合)

1. フラワーアイラッシュカップを親指の甲に貼りつけます。
2. グルーを出します。



第1章 施術の流れ



装着

1. 自まつ毛をかき分ける
もう一方のツイザーで
エクステを持ち装着する
2. エクステのツイザーは離す
3. LED ライトを照射する

INシアノ	スライド付け
-------	--------

NOシアノ	玉付け
-------	-----

INシアノ	2 秒
-------	-----

NOシアノ	5 秒
-------	-----

未硬化のふき取り (NOシアノのみ)

NO シアノの場合は 1 本装着 → ライト照射
→ 未硬化ふき取りの手順です

※ 1 本 1 本同じ作業をくり返し行います

※ 隣とのひっつき防止のために必ず行ってください

※ 未硬化ふき取りまでかき分けツイザーは離しません

第1章 施術の流れ

最後のお仕上げライト

スタンドライトの場合



ハンディライトの場合



裏側の未硬化を防ぐために施術の最後に行います。
アイラッシュミラーを下に置きライトを反射させます。

第2章 LED PLUS LASH.の種類

LED PLUS LASH.の特徴

グルーは3種類あります

- NOシアノアクリレート
- LEDブラックグルー (インシアノ・黒)
- LEDクリアグルー (インシアノ・透明)

	ASUNARO 2ヶ月グルー	ASUNARO LED PLUS GLUE.	ASUNARO LED INシアノグルー	他社の LEDグルー
成分	 シアノアクリレート カarbon	 樹脂 増粘剤	 シアノアクリレート 増粘剤 カarbon	 シアノアクリレート その他
粘度	1,000mPa・s	2,500mPa・s・1,000mPa・s	500mPa・s	150mPa・s
アレルギー物質 (ホルムアルデヒド)	硬化しても微量で 放出されている	シアノアクリレート0 ホルムアルデヒド0	硬化しても微量で 放出されている	硬化しても微量で 放出されている
リムーブ	TOROMIDXでオフ	リムーバー不要	TOROMIDXでオフ	TOROMIDXでオフ
施術中のグルー 交換頻度	15分~20分程度	なし	目安: 15分~20分程度 (環境によって変化する)	15分~20分程度
強化剤	○	×	○	△
前処理	○	ジェルクリーナーのみOK	○	△
保管期間	2ヶ月	なし	2ヶ月	数ヶ月 (メーカーによる)
冷蔵庫保管	×	×	×	△

独自開発の処方

- 世の中にあるNOシアノと言われるものとは違います
- 接着剤ではなく、新しい密着システムと考えてください
- オフは、剥がすのではなくほどくと考えてください

第2章 LED PLUS LASH.について

NO シアノアクリレート



接着剤ではなく、新しい密着システムと考えてください


- シアノの前処理は、接着剤の働きを促進するためNOシアノアクリレートにおいては逆効果

あすなる独自の装着方法です

- 玉でつける事は簡単ではない
- 練習が必要です
- 1本装着→1本オフ
この方法をくり返し練習してください
- オフ剤は不要
リムーブオフではありません



オフ後のエクステの状態

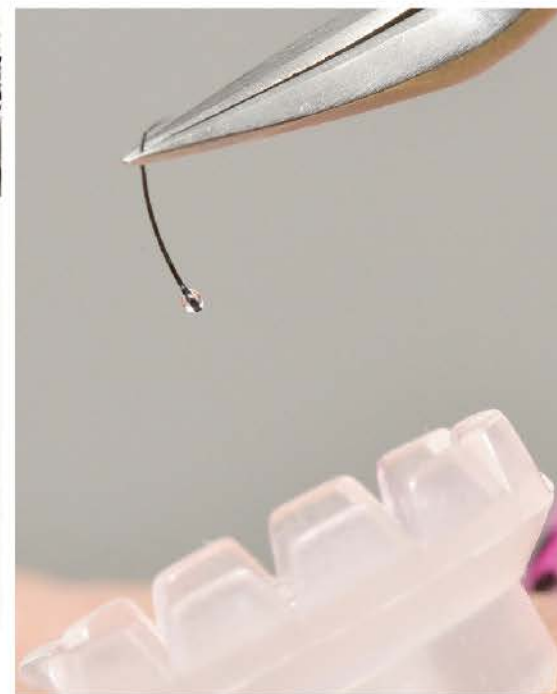

第2章 メリット・デメリット

LED PLUS LASH. (NO シアノアクリレート)

① サロンにとってのメリット

- 操作性2500mPa・sですので照射までに、装着面のズレが生じにくく、持続性も大幅にアップします
- リムーバー不要・前処理もシンプルに、強化剤・ブースターなども使用しない為商材コスパと時短が期待できます
グルーの補充交換が不要なので、慣れてくると1名様1滴で両目の施術が可能です
- 温湿度や環境を選ばない
美容室でも空気中のphや温度・湿度の管理が必要ありません
ただし湿度が70%を超える場合は、硬化速度が大幅に損なわれます
- まつ毛カール&増毛セットもすぐに可能・新しいメニューの幅も増えます

これまでエクステを諦めていた
お客様を再び呼び込むチャンス

LED PLUS LASH. (NO シアノアクリレート)

②サロンにとってのデメリット

- 練習が必要
- これまでの技術とは異なります
- 前処理・オフ・施術方法が独特です
- 施術時間が少し長くなります



刷毛



GLAMORIZE
ジェルクリーナー

LED PLUS LASH. (NO シアノアクリレート)

③ お客様にとってのメリット

- ホルムアルデヒドなどのアレルギーで
これまでエクステを諦めていた方にご利用いただけます
- 施術後の洗顔入浴などにこれまでのような時間制限が必要ありません
- これまでのアレルギー軽減用のグルーに比べて
持続性が高いことが期待できます
- オイルクレンジング可能
美容液やコーティングによる接着剤の緩みの心配もなく
施術直後に目薬などもご使用いただけます

第3章 アレルギーについて

	ASUNARO 2ヶ月グルー	ASUNARO LED PLUS GLUE.	ASUNARO LED INシアノグルー	他社の LEDグルー
成分				
粘度	1,000mPa・s	2,500mPa・s・1,000mPa・s	500mPa・s	150mPa・s
アレルギー物質 (ホルムアルデヒド)	硬化しても微量で 放出されている	シアノアクリレート0 ホルムアルデヒド0	硬化しても微量で 放出されている	硬化しても微量で 放出されている
リムーブ	TOROMIDXでオフ	リムーバー不要	TOROMIDXでオフ	TOROMIDXでオフ
施術中のグルー 交換頻度	15分~20分程度	なし	目安:15分~20分程度 (環境によって変化する)	15分~20分程度
強化剤	○	×	○	△
前処理	○	ジェルクリーナーのみOK	○	△
保管期間	2ヶ月	なし	2ヶ月	数ヶ月(メーカーによる)
冷蔵庫保管	×	×	×	△

第3章 アレルギーについて


① 従来のマツエクにおいて考えられるアレルギーの種類

- シアノアクリレート→ホルムアルデヒド
- アルコール・アセトンによるアレルギー
- 他社LEDグルーは、
極限まで抑えてあり数%しか放出されませんと
言われることが多くありますが、
結論的には放出されているため
アレルギーについての心配がゼロではありません

第3章 アレルギーについて

- アレルギーは、体内に入った異物に対して、それを排除しようとする免疫反応が過剰に起こった状態です。免疫が下がっている状態の時に起きやすく、いつ誰が起きてもおかしくありません。

アレルギーの起こる状態とは

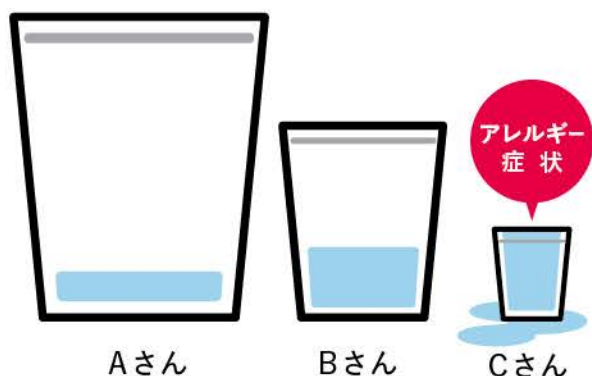

- ホルムアルデヒドを許容できる量
- 人それぞれ容量が違う
- いつ容量オーバーになるか分からない
- 一度溢れてしまうと止まらない
減ることはなく、あふれ続ける

免疫反応

アレルギー
症状

第3章 アレルギーについて

②アレルギーに万全を期すための対策

- パッチテストをおすすめします
- アイプロテクトジェルは、
薄いバリアを作って刺激から目元を守るたために有効的であり
アレルギー軽減が期待できます
施術を開始する前に目元に薄く塗ってください



第3章 アレルギーについて

③ パッチテスト



美容技術理論①から抜粋

- 施術開始の48時間前
- 観察→30分後→48時間
- 皮膚のやわらかい部分（洗浄しない）

サロン独自の基準設定の推奨




- 目尻に2～3本
- 5分毎に30分間チェック
- 粘膜なので即反応ある場合が見受けられる
- 皮膚よりも反応が早いため、短時間でのチェックが必要

第4章 LED PLUS LASH.の仕組み


硬化のメカニズム (カウンセリング時に必要なので知っておいてください)

- 光による反応で自まつ毛とエクステが密着
- 接着ではなくエクステと自毛の結束をイメージしてください

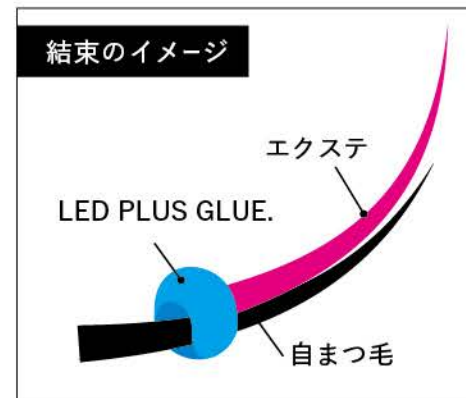

第4章 LED PLUS LASH.の仕組み


①光の波長について

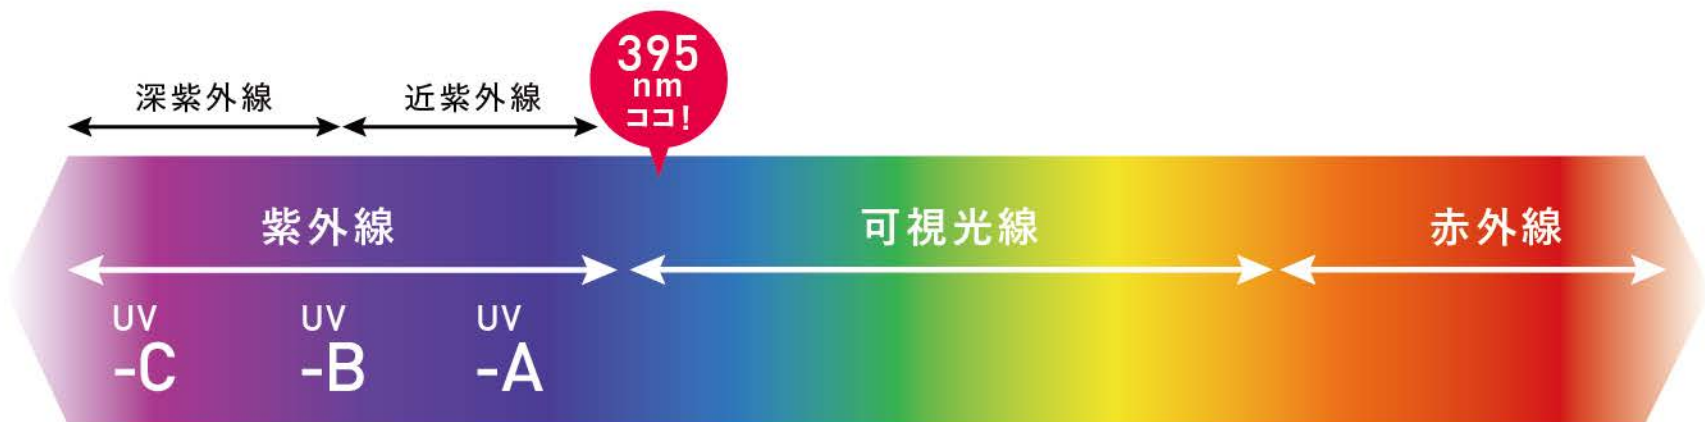

- LED PLUS LASH. は、光可視光線範囲内の波長で硬化します
可視光線より波長が短いものを紫外線 (UV)、長いものが赤外線です
- 紫外線ではないので人体への影響はほとんどありませんが、万が一に備えてブラックパッチやいずれのライトも約10~15cm程度離してご利用ください
- 施術者の目の保護のためにも、お客様間の休憩は必ずとってください
連続して光を感じるとストレスや視力低下の原因になります



結 束 の イ メ ー ジ

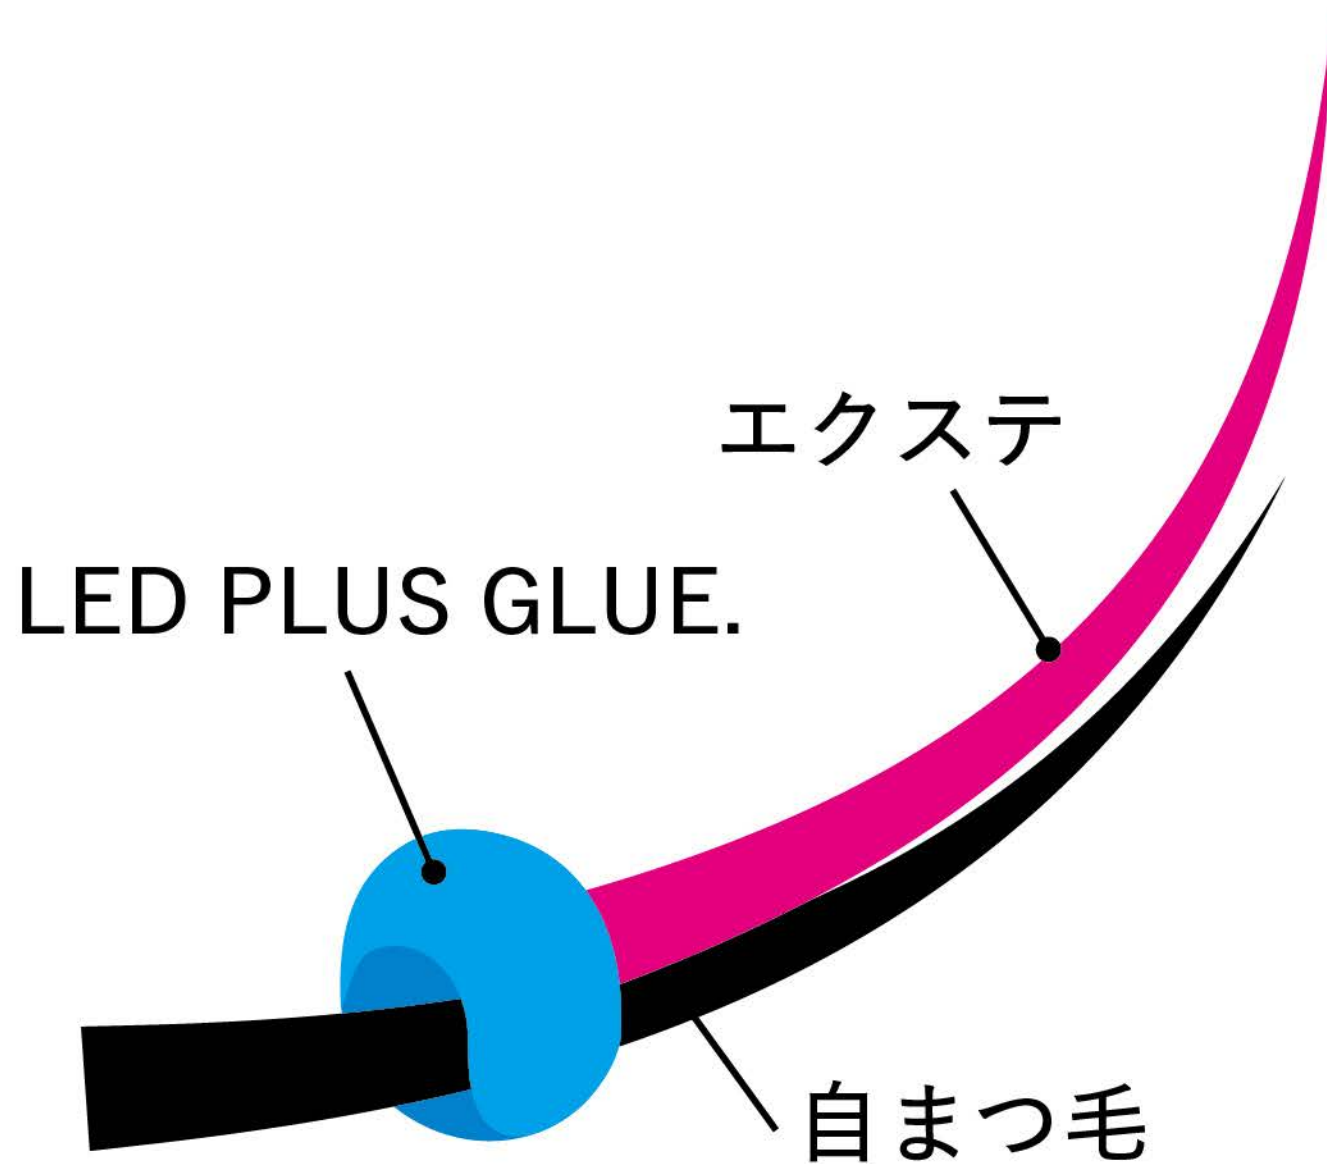

第5章 LEDの安全な取り扱いについて

①お客様への取り組み

- お客様にはお声がけするまでは必ず目を開けないでいただくように注意喚起が必要です
- まぶたにブラックパッチを必ず貼ってから施術を行ってください
- 1度の照射は5秒以内を厳守してください
- 5秒以上照射する場合は5秒×数回に分けて行うようにしてください



第6章 施術時に考えられるリスクやトラブル

① 硬化熱について

- 玉が大きすぎると、光重合の際に硬化熱が発生するため危険ですので量の調節が必要となります
- エクステの装着位置をまぶたギリギリに近づけることも危険です

② 光線アレルギーを考慮した使用法

シミやアレルギーの原因の可能性が0では無いため、ライトとまぶたの距離は、近づけすぎないでください

③ 樹脂アレルギーについて

全てのアレルギーが0というわけではありません。樹脂アレルギーもネイルの分野などでは報告されています。パッチテストを行ってください

第7章 カウンセリングの重要性

① オフは慣れるまで時間がかかる

全オフは、時間を要します

リペアによる継続デザインとポイントオフのご提案をご説明してください

② アレルギーについてのパッチテスト

グルーアレルギー以外についての説明が必要となります

その上でパッチテストを行ってください

(今までエクステを諦めていたお客様への提案もできますが、リスクのあるお客様の来店が考えられます)

LED PLUS LASH. (NOシアノアクリレート)

① 完全に汚れを取り除くことが重要

LED PLUS LASH.は、特殊な成分ですので、これまでのグルーの概念は捨ててください。油分・水分もしっかり除去してください

② プライマー・強化剤など禁止

- 接着剤ではありませんので、強化剤プライマーなどは塗ると持続が悪くなります
- ハイブリットスプレーを事前にエクステのパレット全体に噴霧

③ ジェルクリナーを推奨する理由

アルカリ電解水といってもpHの範囲も広く分解方法も様々です
ベストな調整の「ジェルクリナー」を使用してください



GLAMORIZE
ジェルクリナー

第9章 装着・オフ方法

① LED IN シアノグルー 取り扱い方法

- 通常グルーと同じ
- 冷蔵庫保管禁止
- 冷暗所で保管してください



② LED PLUS LASH. 取り扱い方法

- 極度の高温は避けてください
- 湿度は70%以下で保存してください
- ノズルクリーンを行ってください
- 振る必要はありません



③ LED PLUS LASH. コツとポイント


- 玉が重要
- エクステの根元を包み込む
- スピード感
- 正しく載せた時の感触



ハンディライト



玉が重要

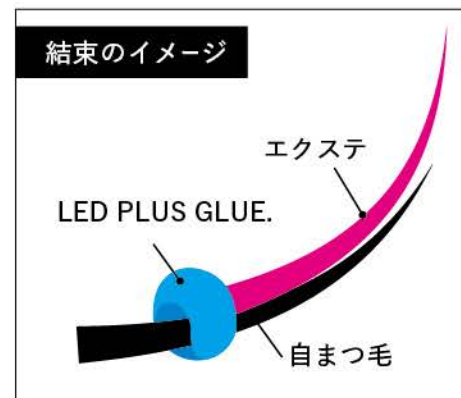


第9章 装着・オフ方法

オフ方法


- ツイザーは精工なものを使用し必ずアイパッチなどの保護対策を行います
- ツイザーは施術毎にグルー汚れを除去してください

【使用する道具】

↓このくらい先が細いもの・精巧にできているもの

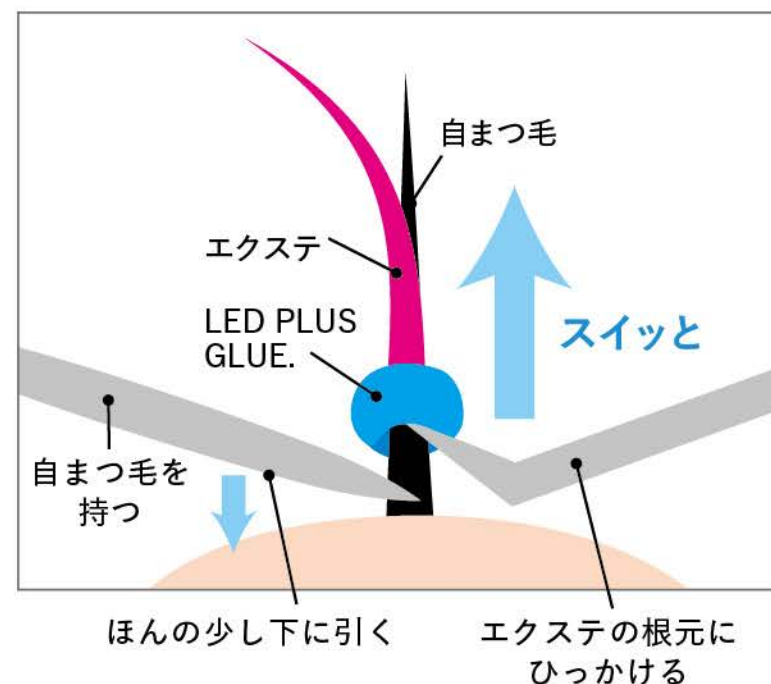

第9章 装着・オフ方法

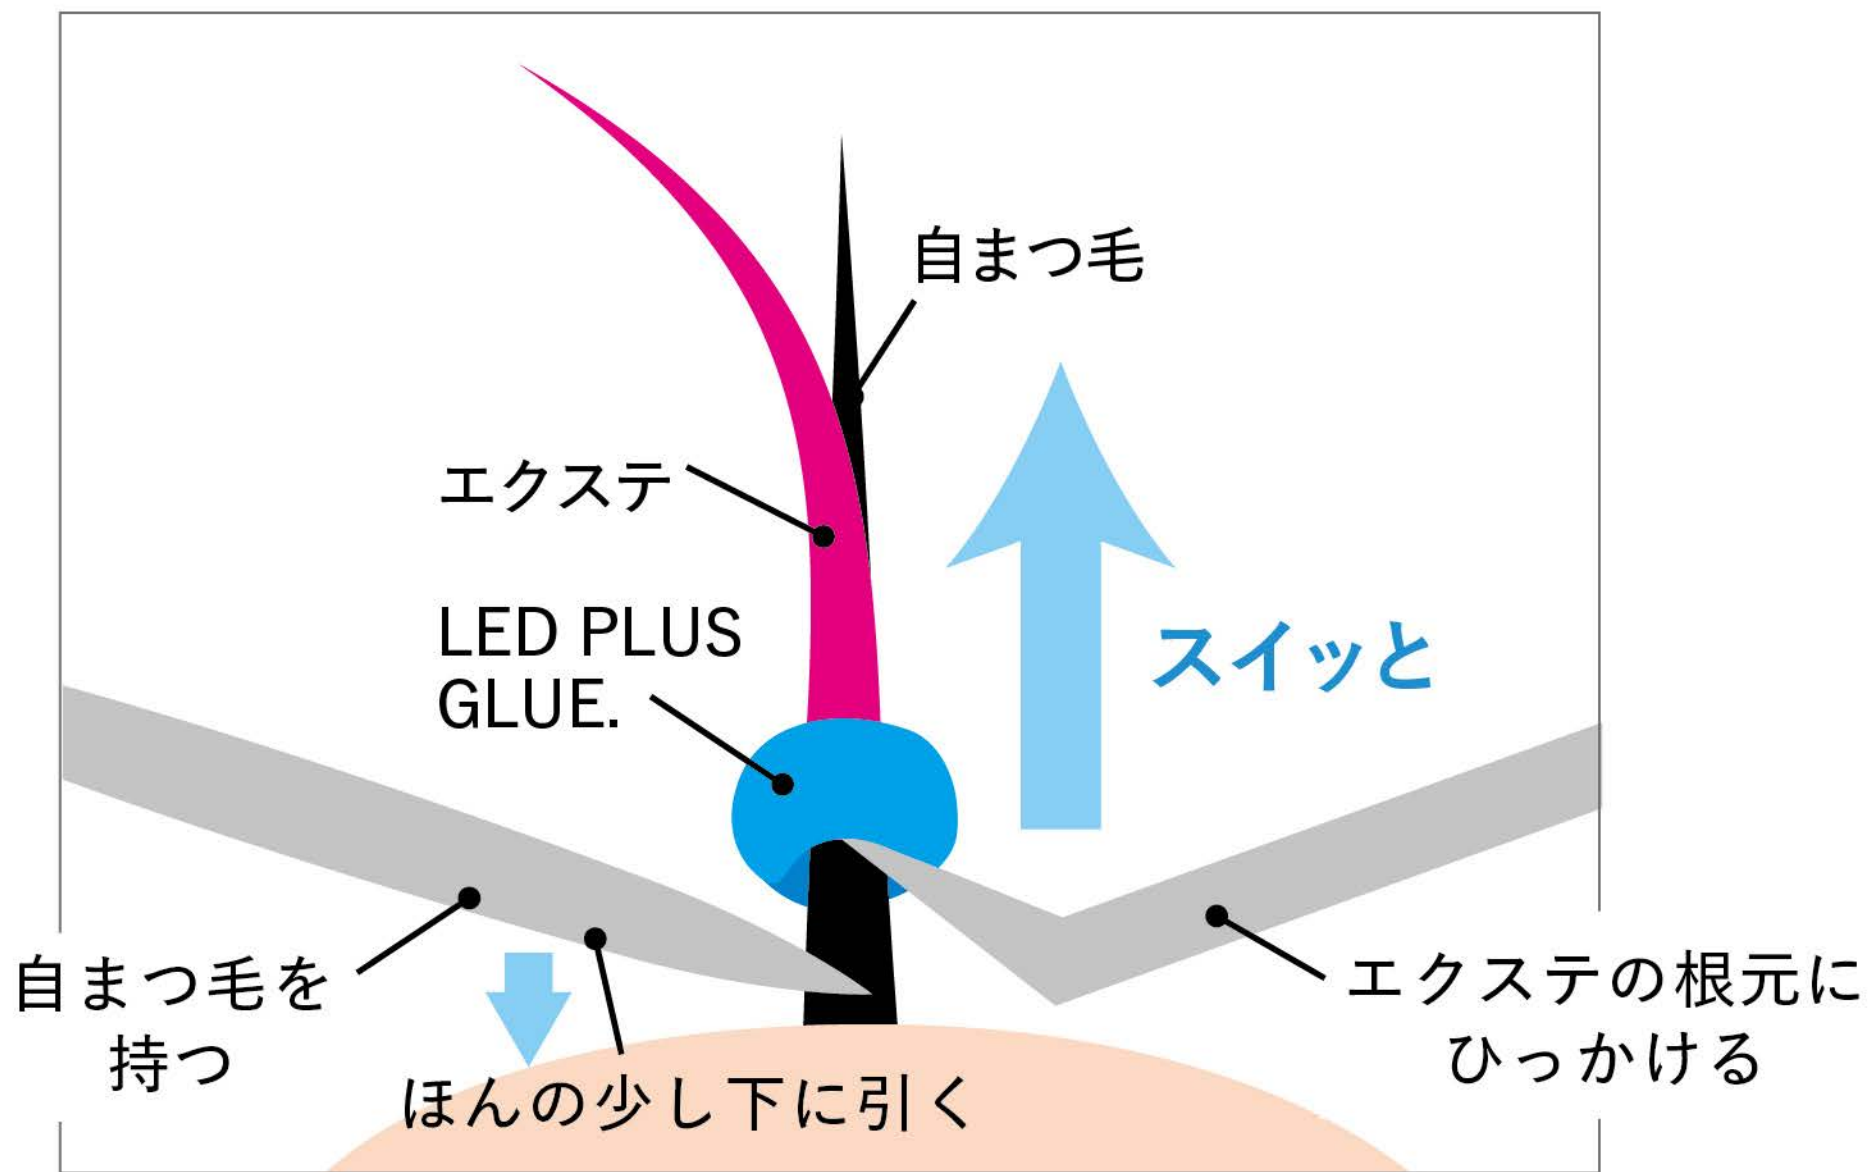

LED INシアノグループで施術の際に必要なもの

① LED ライト



LED スタンドライト
(付け替え用)
¥44,000 (税込)



ハンディ
ライト
¥2,200 (税込)

② INシアノグルー



LED ブラックグルー
¥4,180 (税込)



LED クリアグルー
¥3,080 (税込)

③ グルーツレイ



クリスタル
グルーツレイ
¥440 (税込)



テフロン
シール
¥495 (税込)

④ 前処理



GLAMORIZE
ジェルクリーナー
¥2,530 (税込)



刷毛 100本入り
¥990 (税込)



ラッシュプロアー
¥1,870 (税込)



マイクロファイバー
ブラシチップ
500個入り
¥1,375 (税込)

マイクロ
ファイバーブラシ
100本入り
¥1,320 (税込)



マイクロファイバー
ブラシチップ
100個入り
¥330 (税込)

⑤ 光から肌を守る保護アイテム



LED アイパッチ
1セット 50セット
¥33 ¥1,320
(税込) (税込)



アンダーアイパッチ
1セット 50セット
¥99 ¥4,400
(税込) (税込)



ジェルアイパッチ
1セット 50セット
¥182 ¥6,380
(税込) (税込)

⑥ オフ剤



TOROMI DX
WHITE GEL REMOVER
15ml
¥1,320 (税込)

LED PLUS GLUE.(NOシアノ)で施術の際に必要なもの

① LED ライト



LED スタンドライト
(付け替え用)
¥44,000 (税込)

ハンディ
ライト
¥2,200 (税込)

② ノンシアノグルー



2500mPa・s or 1000mPa・s

LED PLUS GLUE.
(ノンシアノグルー)
¥3,080 (税込)

フラワー
アイラッシュカップ
50個入り
¥550 (税込)

③ 前処理



GLAMORIZE
ジェルクリーナー
¥2,530 (税込)

刷毛 100本入り
¥990 (税込)

マイクロ
ファイバーブラシ
100本入り
¥1,320 (税込)

GLAMORIZE
ラッシュプロアー
¥1,870 (税込)

マイクロファイバー
ブラシチップ
500個入り
¥1,375 (税込)

マイクロファイバー
ブラシチップ
100個入り
¥330 (税込)

④ 光から肌を守る保護アイテム



LED アイパッチ
1セット 50セット
¥33 ¥1,320
(税込) (税込)

アンダーアイパッチ
1セット 50セット
¥99 ¥4,400
(税込) (税込)

ジェルアイパッチ
1セット 50セット
¥182 ¥6,380
(税込) (税込)

⑤ 未硬化拭き取り用



アイラッシュ
ミラー
¥1,320 (税込)

マイクロ綿棒
極細 100本入り
¥770 (税込)

⑥ オフに使用するツイザー



ツイザー剣
¥2,860 (税込)

ツイザー RIN
¥2,420 (税込)